


# SEGNALETICA



idee e forme del cristallo

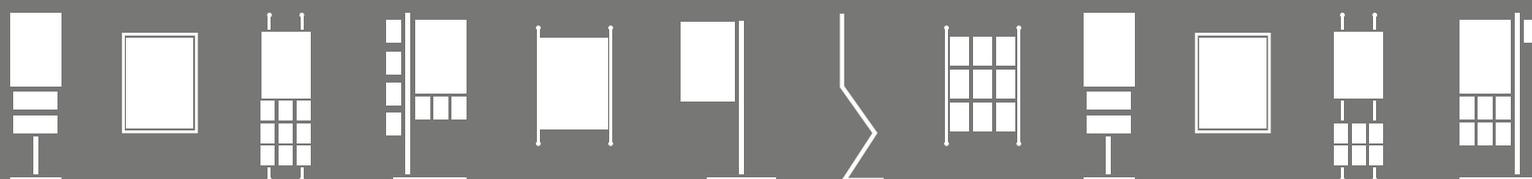

**comunicare sicurezza**

**\_\_S 001** uscita di emergenza



cartello per segnalare l'uscita di emergenza sul percorso di fuga


emergency exit on the escape route





cartello per segnalare un passaggio sul percorso di fuga

a passage on the escape route

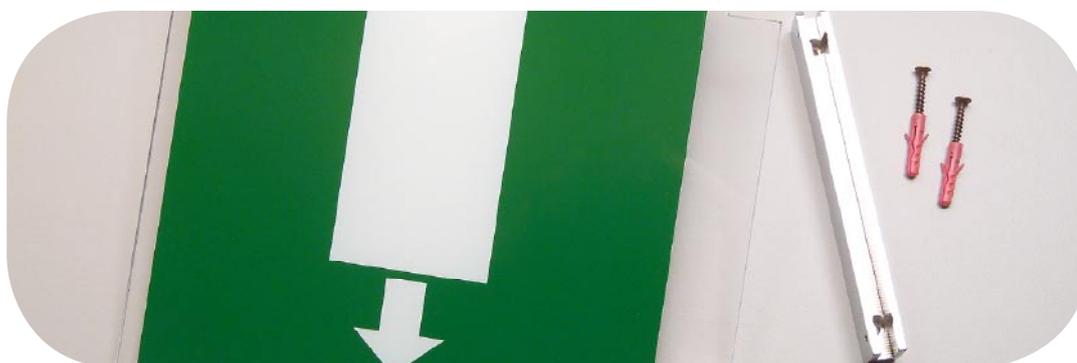

**S 003** percorso di fuga



cartello per segnalare un passaggio sul percorso di fuga

a passage on the escape route





cartello per segnalare l'uscita sul percorso di fuga

the exit on the escape route




\_\_S 005 percorso di fuga



supporti a soffitto e pavimento per il sistema cartello per segnalare un passaggio sul percorso di fuga

a passage on the escape route

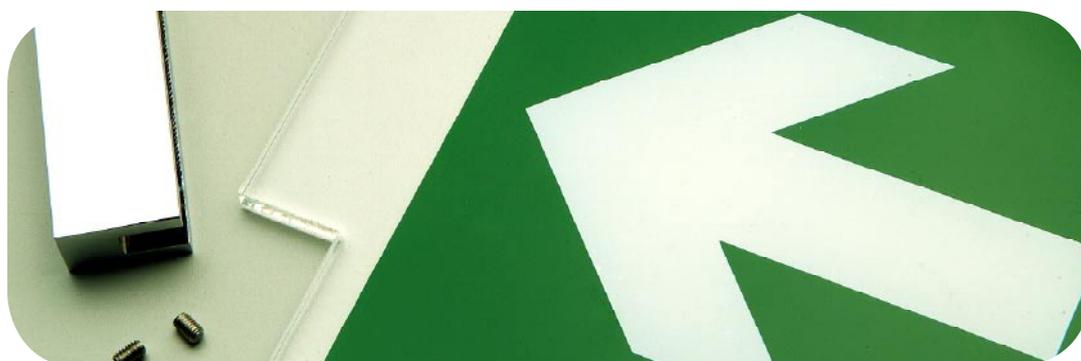



cartello per segnalare il percorso di fuga verso l'uscita di sicurezza

the escape route to the emergency exit



\_\_S 007 percorso di fuga



cartello per segnalare un passaggio sul percorso di fuga verso l'uscita di sicurezza

the escape route to the emergency exit





cartello per segnalare il percorso di fuga

the escape route



\_\_S 009 percorso di fuga



cartello per segnalare un passaggio sul percorso di fuga

the escape route





cartello per segnalare il percorso di fuga

the escape route



**S 011** percorso di fuga



cartello per segnalare il percorso di fuga


ceiling/floor supports for cable system the escape route






cartello per segnalazione estintore

fire extinguisher

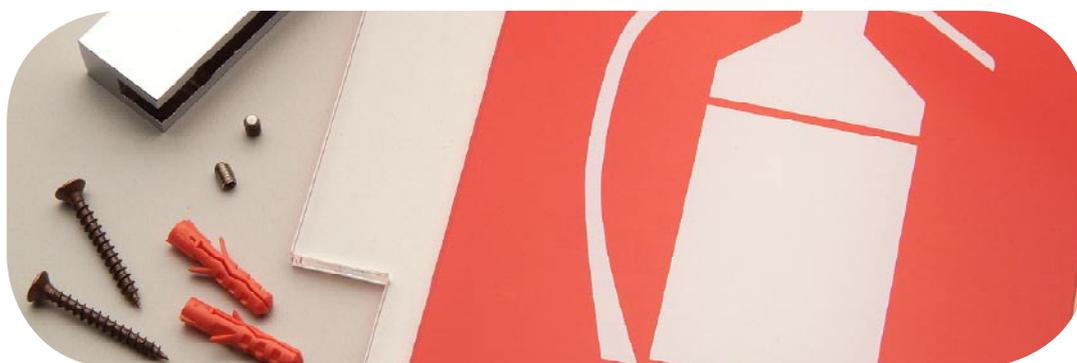

**\_S 013** segnalazione lancia antincendio

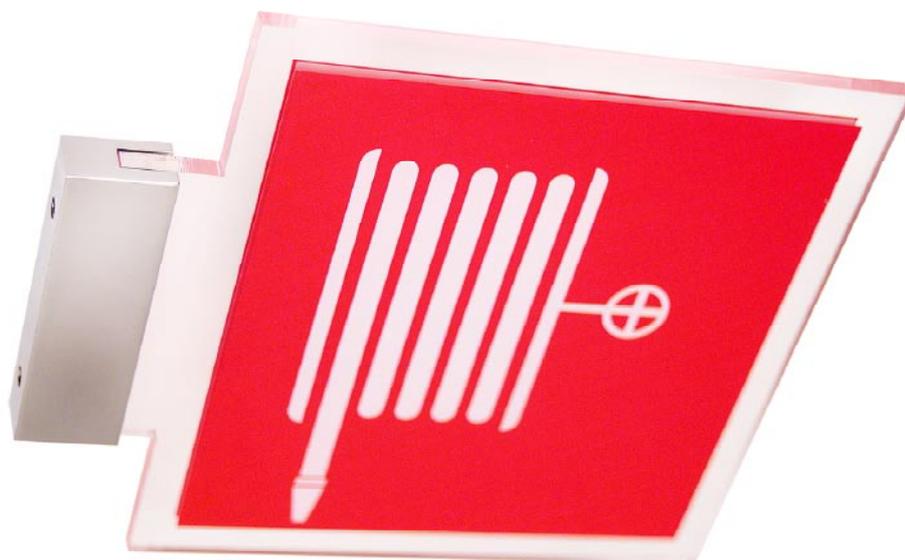

segnalazione della lancia antincendio

fire nozzle





segnalazione del pulsante allarme antincendio

fire alarm pushbutton



\_\_S 015 divieto di fumo



divieto di fumo

no smoking





vietato usare l'ascensore in caso di emergenza

do not use the lift in case of fire




**S 017** divieto di accesso



vietato l'accesso alle persone non autorizzate

no entrance for unauthorized persons

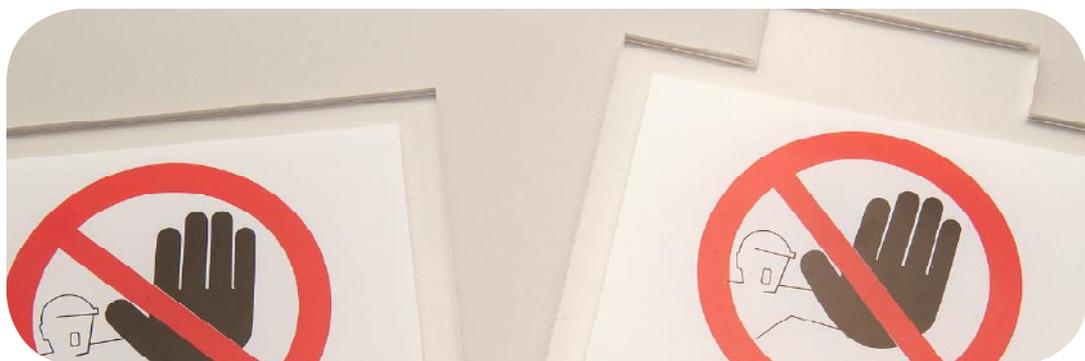



precauzioni per interventi sui quadri elettrici

safety measures for operation on electric panels



**SIMBOLO Dimensioni Codice per soluzione di affissione**

	mm.	MURALE	BANDIERA	SOSPESA	Plexiglass trasparente serigrafia mono/bifacciale
	160 x 160□	S 001 M 16□	S 001 B 16□	S 001 S 16□	cartello per segnalazione uscita di emergenza, da posizionare centrato al di sopra della porta. In alternativa, da posizionare sulla porta, colore verde, senza pittogramma: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 001 M 24	S 001 B 24	S 001 S 24	
	160 x 160□	S 002 M 16□	S 002 B 16□	S 002 S 16□	cartello per segnalazione percorso di fuga, in corrispondenza di una porta o di un passaggio; da posizionare centrato al di sopra della porta: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 002 M 24	S 002 B 24	S 002 S 24	
	160 x 160□	S 003 M 16□	S 003 B 16□	S 003 S 16□	cartello per segnalazione del percorso di fuga in corrispondenza di una porta o di un passaggio; da posizionare sul lato destro della porta o del passaggio: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 003 M 24	S 003 B 24	S 003 S 24	
	160 x 160□	S 004 M 16□	S 004 B 16□	S 004 S 16□	cartello per segnalazione del percorso di fuga in corrispondenza di una porta o di un passaggio; da posizionare sul lato sinistro della porta o del passaggio: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 004 M 24	S 004 B 24	S 004 S 24	
	160 x 160□	S 005 M 16□	S 005 B 16□	S 005 S 16□	cartello per segnalazione del percorso di fuga; da posizionare a parete: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 005 M 24	S 005 B 24	S 005 S 24	
	80 x 650□	S 006 M 65□	-□	S 006 S 65□	cartello per segnalazione del percorso di fuga verso l'uscita di sicurezza (direzione perpendicolare a quella dell'osservatore), da posizionare sospeso al soffitto: altezza da terra minimo 220 cm.
	80 x 780□	S 006 M 78□	-□	S 006 S 78□	
	120 x 1170	S 006 M 117	-	S 006 S 117	
	80 x 650□	S 007 M 65□	-□	S 007 S 65□	cartello per segnalazione del percorso di fuga verso l'uscita di sicurezza (direzione perpendicolare a quella dell'osservatore), da posizionare sospeso al soffitto: altezza da terra minimo 220 cm.
	80 x 780□	S 007 M 78□	-□	S 007 S 78□	
	120 x 1170	S 007 M 117	-	S 007 S 117	
	160 x 160□	S 008 M 16□	S 008 B 16□	S 008 S 16□	cartello per segnalare il percorso di fuga da posizionare all'interno o sul pianerottolo di una scala in salita a destra: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 008 M 24	S 008 B 24	S 008 S 24	
	160 x 160□	S 009 M 16□	S 009 B 16□	S 009 S 16□	cartello per segnalare il percorso di fuga da posizionare all'interno o sul pianerottolo di una scala in salita a sinistra: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 009 M 24	S 009 B 24	S 009 S 24	
	160 x 160□	S 010 M 16□	S 010 B 16□	S 010 S 16□	cartello per segnalare il percorso di fuga da posizionare all'interno o sul pianerottolo di una scala in discesa a destra: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 010 M 24	S 010 B 24	S 010 S 24	



**SIMBOLO Dimensioni Codice per soluzione di affissione**

Plexiglass trasparente  
serigrafia mono/bifacciale



	mm.	MURALE	BANDIERA	SOSPESA	
	160 x 160 □	S 011 M 16 □	S 011 B 16 □	S 011 S 16 □	cartello per segnalare il percorso di fuga da posizionare all'interno o sul pianerottolo di una scala in discesa a sinistra □ altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 011 M 24	S 011 B 24	S 011 S 24	
	160 x 160 □	S 012 M 16 □	S 012 B 16 □	S 012 S 16 □	cartello per segnalazione estintore □ da posizionare al di sopra dell'estintore □ altezza da terra 150cm.
	240 x 240	S 012 M 24	S 012 B 24	S 012 S 24	
	160 x 160 □	S 013 M 16 □	S 013 B 16 □	S 013 S 16 □	cartello per segnalazione lancia antincendio □ da posizionare al di sopra del presidio □ altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 013 M 24	S 013 B 24	S 013 S 24	
	160 x 160 □	S 014 M 16 □	S 014 B 16 □	S 014 S 16 □	cartello per segnalazione pulsante allarme antincendio □ da posizionare al di sopra del pulsante □ altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 014 M 24	S 014 B 24	S 014 S 24	
	160 x 160 □	S 015 M 16 □	S 015 B 16 □	S 015 S 16 □	cartello "vietato fumare" da posizionare nel back-office, nei locali tecnici ( locale caldaia, locale quadro elettrico, etc. ) e nei locali destinati ad archivio: altezza da terra min. 150cm.
	240 x 240	S 015 M 24	S 015 B 24	S 015 S 24	
	160 x 160 □	S 016 M 16 □	S 016 B 16 □	S 016 S 16 □	cartello "vietato usare l'ascensore in caso di emergenza" da posizionare in prossimità e a fianco della porta dell'ascensore per ogni ingresso dello stesso: altezza da terra 150 cm.
	240 x 240	S 016 M 24	S 016 B 24	S 016 S 24	
	160 x 160 □	S 017 M 16 □	S 017 B 16 □	S 017 S 16 □	cartello "vietato l'accesso alle persone non autorizzate " da posizionare all'ingresso dei locali tecnici e di archiviazione □ altezza da terra min. 150 cm.
	240 x 240	S 017 M 24	S 017 B 24	S 017 S 24	
	- □	- □	- □	- □	cartello con precauzioni per interventi sul quadro elettrico □ da posizionare a fianco del quadro elettrico □ altezza da terra 150cm.
	120 x 130 □	S 018 M 130 □	- □	- □	

ESPLICATIVO SISTEMI DI AFFISSIONE

MURALE

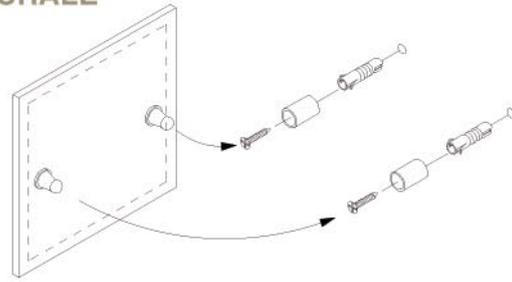

BANDIERA

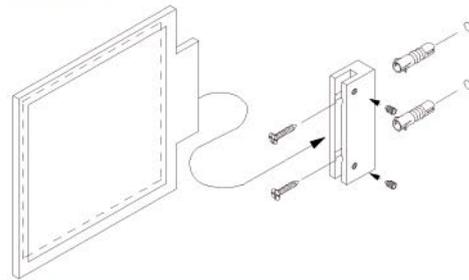

SOSPENSIONE

